



・・配水池のハッチから電解部を吊下げて、電源制御部を設置して配線する。

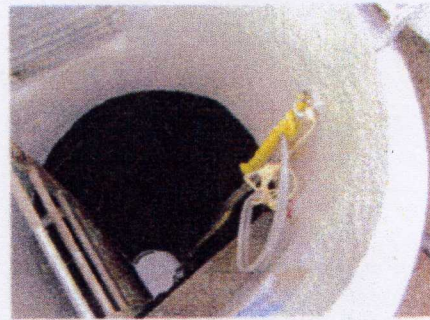

・・ここから電解部 (本体) を吊下げる

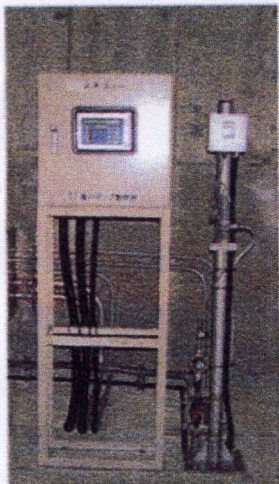

・・電源制御部を設置し配線する。

(吊り下げ完了)

本体右横の残塩計の値を常に 0,4mg/l に自動制御。「塩素剤の配達・貯液・注入などが不要なミネラリー装備完了」(平成 19 年 10 月装備完了)